


CLICK led

Wandanbau

Erkennungsweite: 35 m

WILLING

Messprotokoll Leuchtdichte

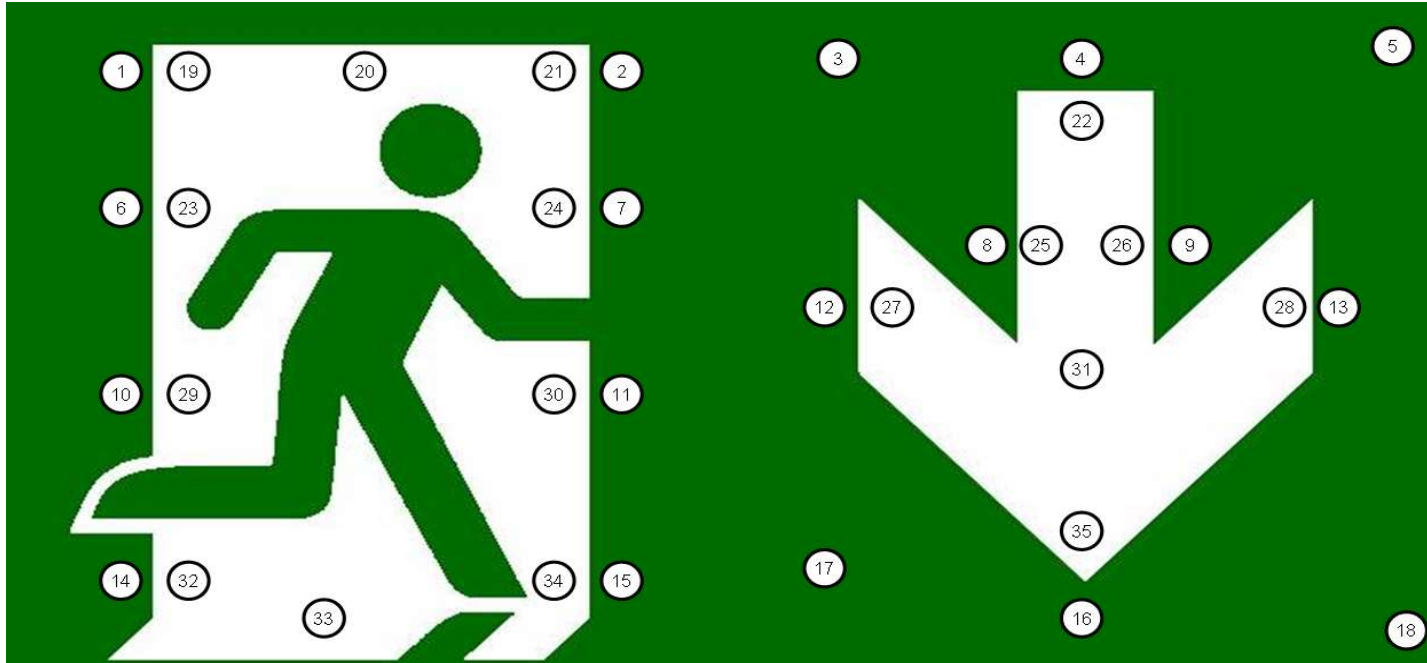

Flächenverhältnis G / W 2,57

Leuchtdichte grün L_g	87,3	[cd/m ²]
Leuchtdichte weiss L_w	670,5	[cd/m ²]
mittlere Leuchtdichte L	250,7	[cd/m ²]
maximaler Kontrast K_{max}	8,18	
minimaler Kontrast K_{min}	5,72	
Gleichmässigkeit grün G_g	0,22	
Gleichmässigkeit weiss G_w	0,32	

L_g min	50	[cd/m ²]
L_g max	232	[cd/m ²]

L_w min	393	[cd/m ²]
L_w max	1211	[cd/m ²]

grün	Leuchtdichte [cd/m ²]
Messpunkt 1	60
Messpunkt 2	64
Messpunkt 3	60
Messpunkt 4	72
Messpunkt 5	50
Messpunkt 6	92
Messpunkt 7	95
Messpunkt 8	180
Messpunkt 9	139
Messpunkt 10	107
Messpunkt 11	94
Messpunkt 12	102
Messpunkt 13	88
Messpunkt 14	86
Messpunkt 15	72
Messpunkt 16	85
Messpunkt 17	66
Messpunkt 18	59

Kontrast	
Punkt 1 - 19	7,02
Punkt 2 - 21	6,14
Punkt 4 - 22	8,18
Punkt 6 - 23	7,10
Punkt 7 - 24	6,69
Punkt 8 - 25	5,72
Punkt 9 - 26	6,22
Punkt 10 - 29	7,91
Punkt 11 - 30	7,01
Punkt 12 - 27	7,75
Punkt 13 - 28	7,49
Punkt 14 - 32	6,26
Punkt 15 - 34	6,36
Punkt 16 - 35	7,84

weiss	Leuchtdichte [cd/m ²]
Messpunkt 19	421
Messpunkt 20	448
Messpunkt 21	393
Messpunkt 22	589
Messpunkt 23	653
Messpunkt 24	636
Messpunkt 25	1030
Messpunkt 26	865
Messpunkt 27	791
Messpunkt 28	659
Messpunkt 29	846
Messpunkt 30	659
Messpunkt 31	1211
Messpunkt 32	538
Messpunkt 33	536
Messpunkt 34	458
Messpunkt 35	666

EN 1838 erfüllt
 EN 1838 und DIN 4844 erfüllt
 EN 1838 erfüllt, DIN 4844 nicht
 Normvorgaben nicht erfüllt
 keine Normvorgaben

