


CUBE led

Deckenanbau, Pendelabhangung, Seilabhangung
Erkennungsweite: 45 m

WILLING

Messprotokoll Leuchtdichte

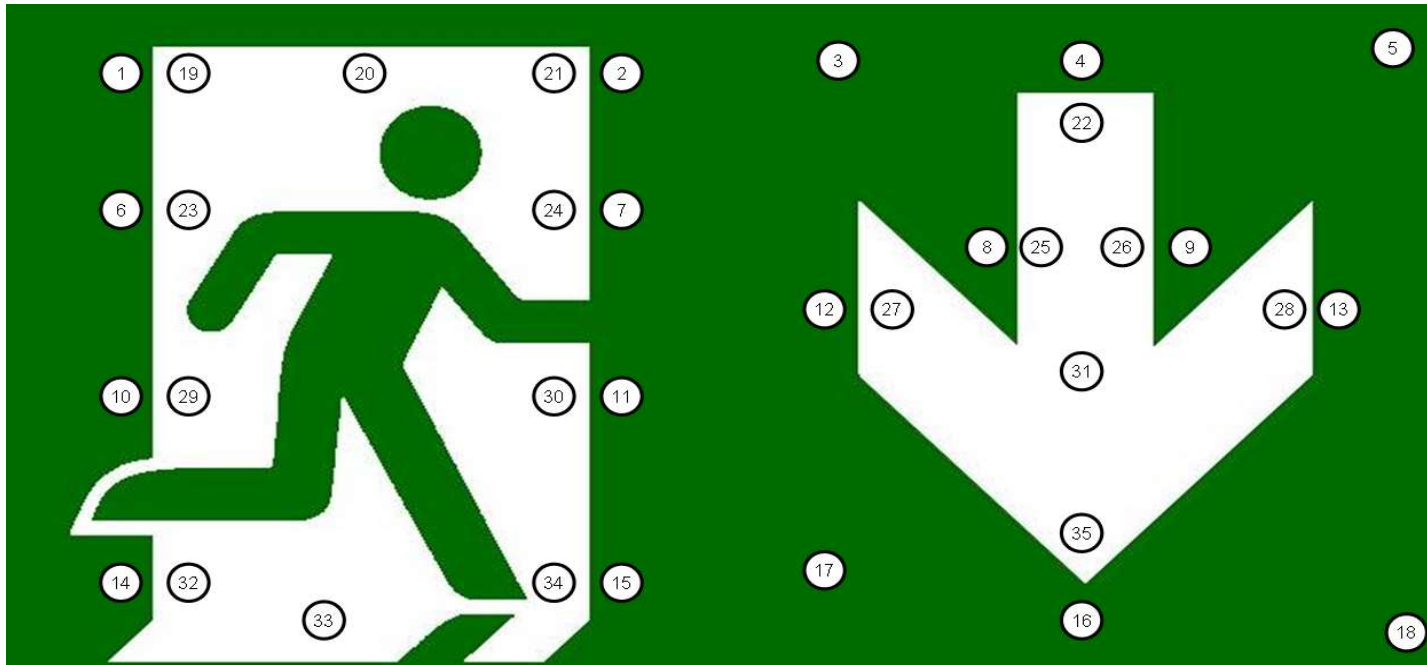

Flachenverhaltis G / W 2,57

| | | |
|-------------------------------|-------|----------------------|
| Leuchtdichte grun L_g | 51,8 | [cd/m ²] |
| Leuchtdichte weiss L_w | 665,9 | [cd/m ²] |
| mittlere Leuchtdichte L | 223,9 | [cd/m ²] |
| maximaler Kontrast K_{max} | 14,22 | |
| minimaler Kontrast K_{min} | 7,95 | |
| Gleichmassigkeit grun G_g | 0,41 | |
| Gleichmassigkeit weiss G_w | 0,42 | |

| | | |
|-----------|----|----------------------|
| L_g min | 31 | [cd/m ²] |
| L_g max | 76 | [cd/m ²] |

| | | |
|-----------|-----|----------------------|
| L_w min | 376 | [cd/m ²] |
| L_w max | 886 | [cd/m ²] |

| grun | Leuchtdichte [cd/m ²] |
|--------------|-----------------------------------|
| Messpunkt 1 | 66 |
| Messpunkt 2 | 35 |
| Messpunkt 3 | 31 |
| Messpunkt 4 | 47 |
| Messpunkt 5 | 40 |
| Messpunkt 6 | 56 |
| Messpunkt 7 | 46 |
| Messpunkt 8 | 71 |
| Messpunkt 9 | 76 |
| Messpunkt 10 | 62 |
| Messpunkt 11 | 46 |
| Messpunkt 12 | 73 |
| Messpunkt 13 | 57 |
| Messpunkt 14 | 51 |
| Messpunkt 15 | 40 |
| Messpunkt 16 | 57 |
| Messpunkt 17 | 37 |
| Messpunkt 18 | 42 |

| Kontrast | |
|---------------|-------|
| Punkt 1 - 19 | 7,95 |
| Punkt 2 - 21 | 11,63 |
| Punkt 4 - 22 | 13,04 |
| Punkt 6 - 23 | 13,80 |
| Punkt 7 - 24 | 13,80 |
| Punkt 8 - 25 | 12,14 |
| Punkt 9 - 26 | 10,08 |
| Punkt 10 - 29 | 13,50 |
| Punkt 11 - 30 | 14,22 |
| Punkt 12 - 27 | 9,01 |
| Punkt 13 - 28 | 12,42 |
| Punkt 14 - 32 | 12,86 |
| Punkt 15 - 34 | 12,88 |
| Punkt 16 - 35 | 14,19 |

| weiss | Leuchtdichte [cd/m ²] |
|--------------|-----------------------------------|
| Messpunkt 19 | 525 |
| Messpunkt 20 | 376 |
| Messpunkt 21 | 407 |
| Messpunkt 22 | 613 |
| Messpunkt 23 | 773 |
| Messpunkt 24 | 635 |
| Messpunkt 25 | 862 |
| Messpunkt 26 | 766 |
| Messpunkt 27 | 658 |
| Messpunkt 28 | 708 |
| Messpunkt 29 | 837 |
| Messpunkt 30 | 654 |
| Messpunkt 31 | 886 |
| Messpunkt 32 | 656 |
| Messpunkt 33 | 641 |
| Messpunkt 34 | 515 |
| Messpunkt 35 | 809 |

EN 1838 erfullt
EN 1838 und DIN 4844 erfullt
EN 1838 erfullt, DIN 4844 nicht
Normvorgaben nicht erfullt
keine Normvorgaben

